

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2019010302191297

发证日期: 2022年01月19日

有效期至: 2032年01月19日

委托人名称 人民电器集团有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 隔离开关  
型号: RDHM5-125;详细参数及型号解释见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号: CQC2019010302191297

纸 号:

型号: RDHM5-125;  
额定冲击耐受电压( $U_{imp}$ ):12kV;  
额定绝缘电压( $U_i$ ):1000V;  
约定发热电流( $I_{th}$ ): 125A;  
额定工作电压( $U_e$ ): AC400V, AC415V;  
额定工作电流( $I_e$ ): 10A、15A、16A、20A、25A、30A、32A、40A、50A、63A、65A、70A、75A、80A、90A、100A、110A、125A;  
额定短时耐受电流( $I_{cw}$ ):1.6kA/1s;  
额定短路接通能力( $I_{cm}$ ) (峰值):2.28kA;  
使用类别: AC-22A, AC-23A;  
极数:3P, 4P;  
适用频率:50/60Hz;  
防护等级:IP20;  
配用的辅助触头:1NO1NC;  
约定发热电流( $I_{th}$ ):3A;  
使用类别: AC-15:  $U_e/I_e$ :AC400V/0.4A ; DC-13: $U_e/I_e$ :DC220V/0.15A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证


附 录

证书编号：CQC2019010302191297

第 2 页 共 3 页

纸 号：

型号解释：

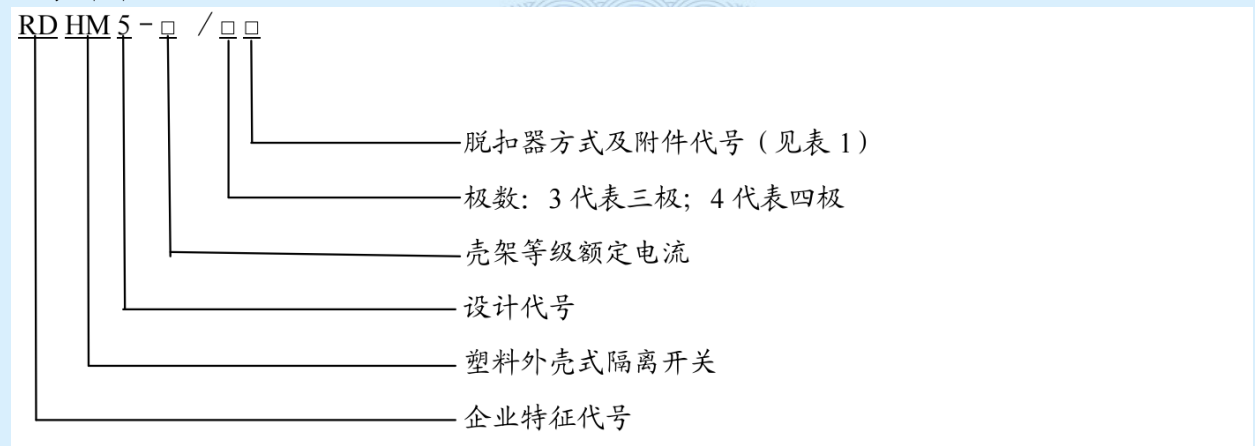

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2019010302191297

第 3 页 共 3 页

纸 号:

表 1 附件代号

| 附件名称 | 不带附件        | 报警触头       | 分励脱扣器     | 辅助触头        | 欠电压脱扣器          | 分励脱扣器+辅助触头        | 分励脱扣器+欠电压脱扣器 | 二组辅助触头           |
|------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|
| 代号   | 00          | 08         | 10        | 20          | 30              | 40                | 50           | 60               |
| 附件名称 | 辅助触头+欠电压脱扣器 | 分励脱扣器+报警触头 | 辅助触头+报警触头 | 欠电压脱扣器+报警触头 | 分励脱扣器+辅助触头+报警触头 | 分励脱扣器+欠电压脱扣器+报警触头 | 二组辅助触头+报警触头  | 欠电压脱扣器+辅助触头+报警触头 |
| 代号   | 70          | 18         | 28        | 38          | 48              | 8                 | 68           | 78               |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心